





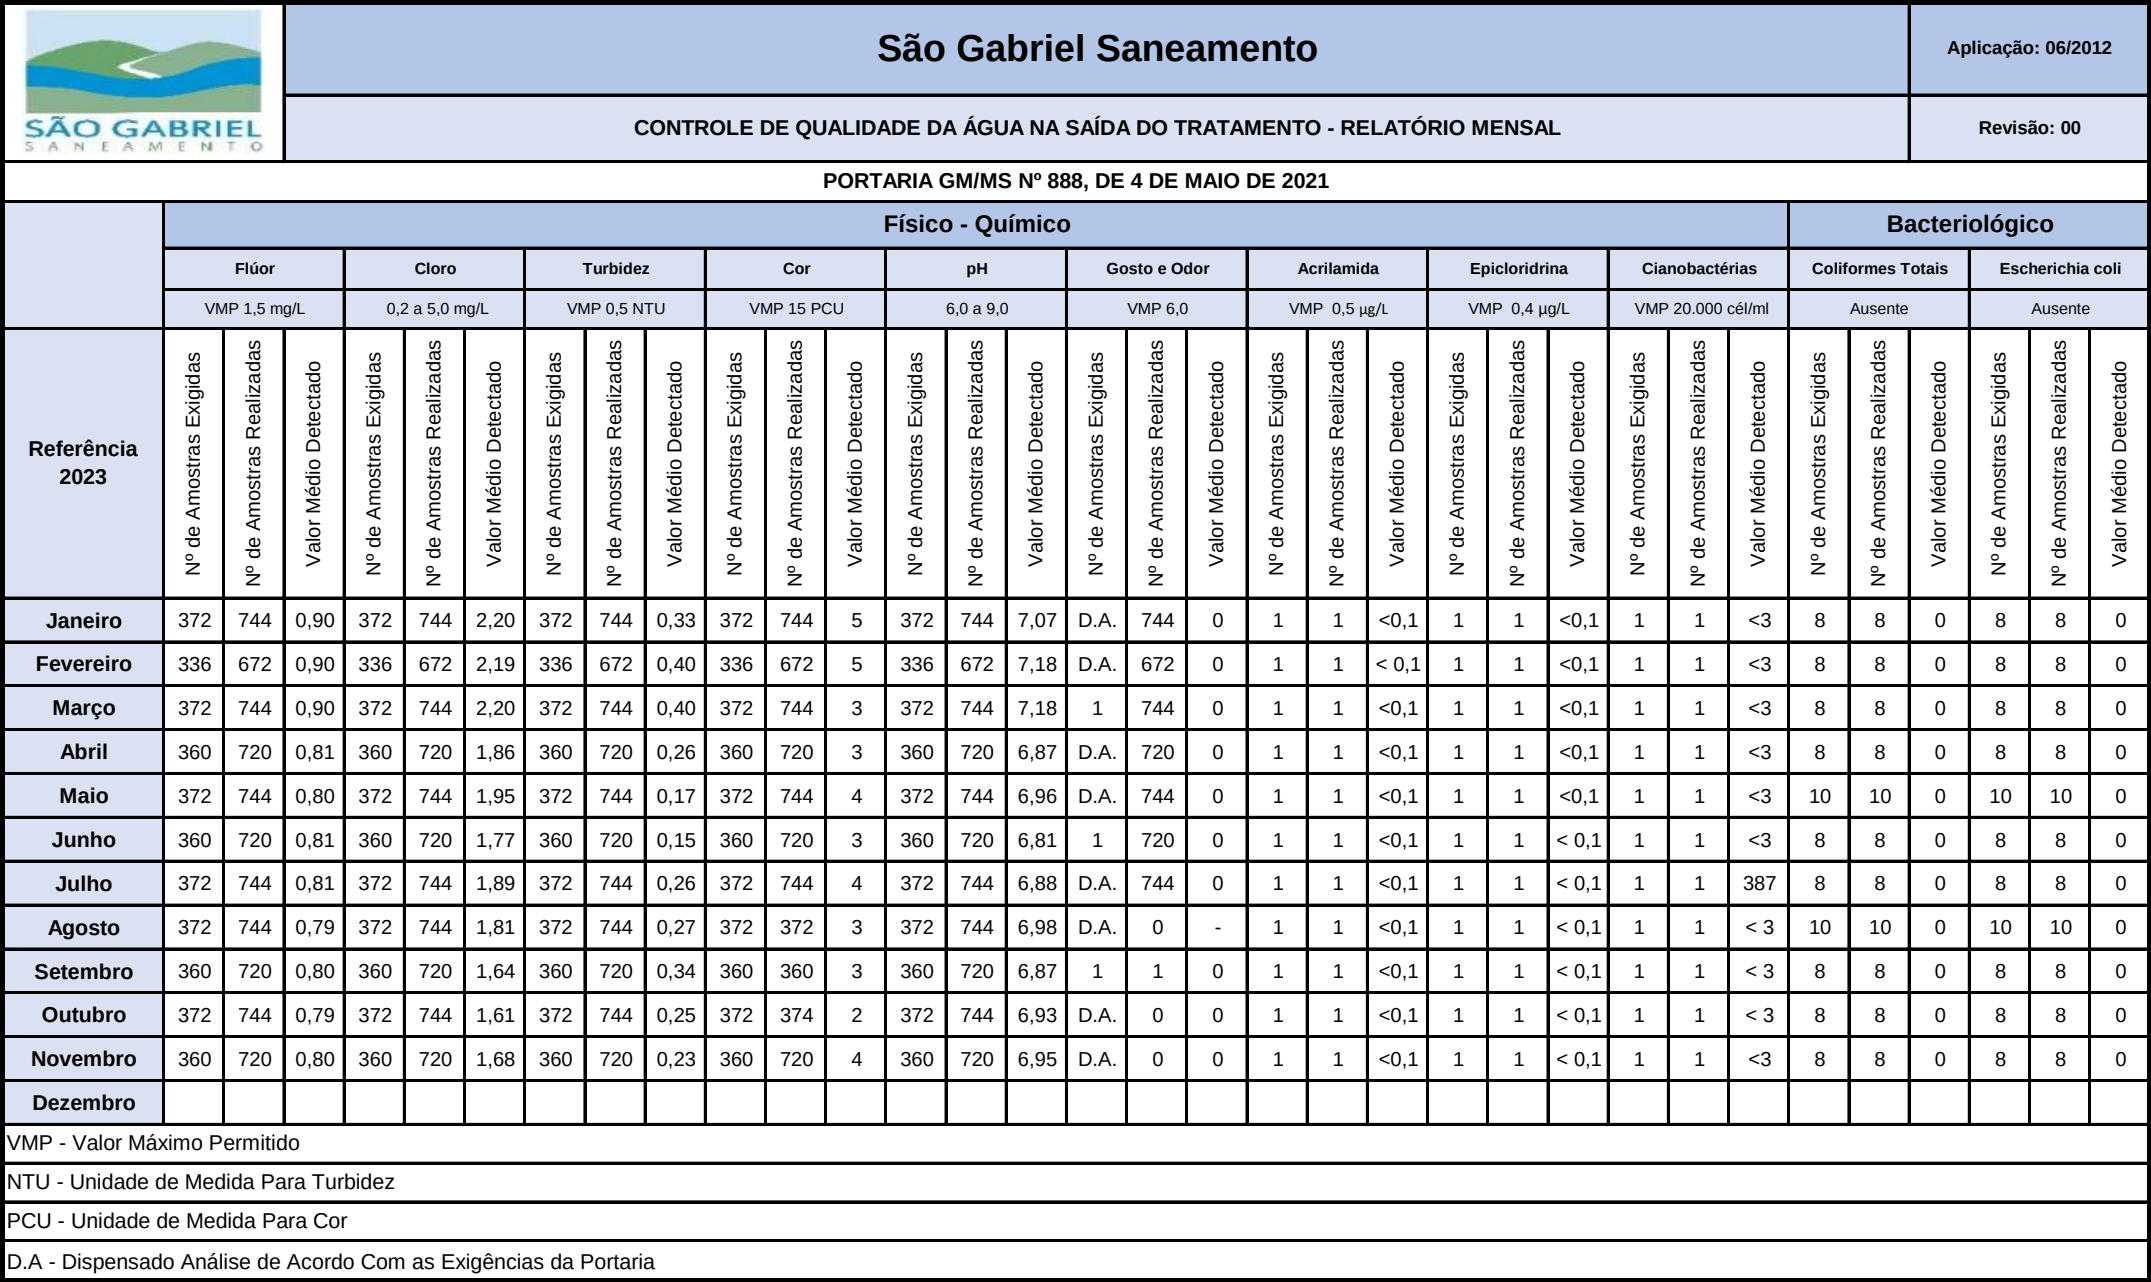

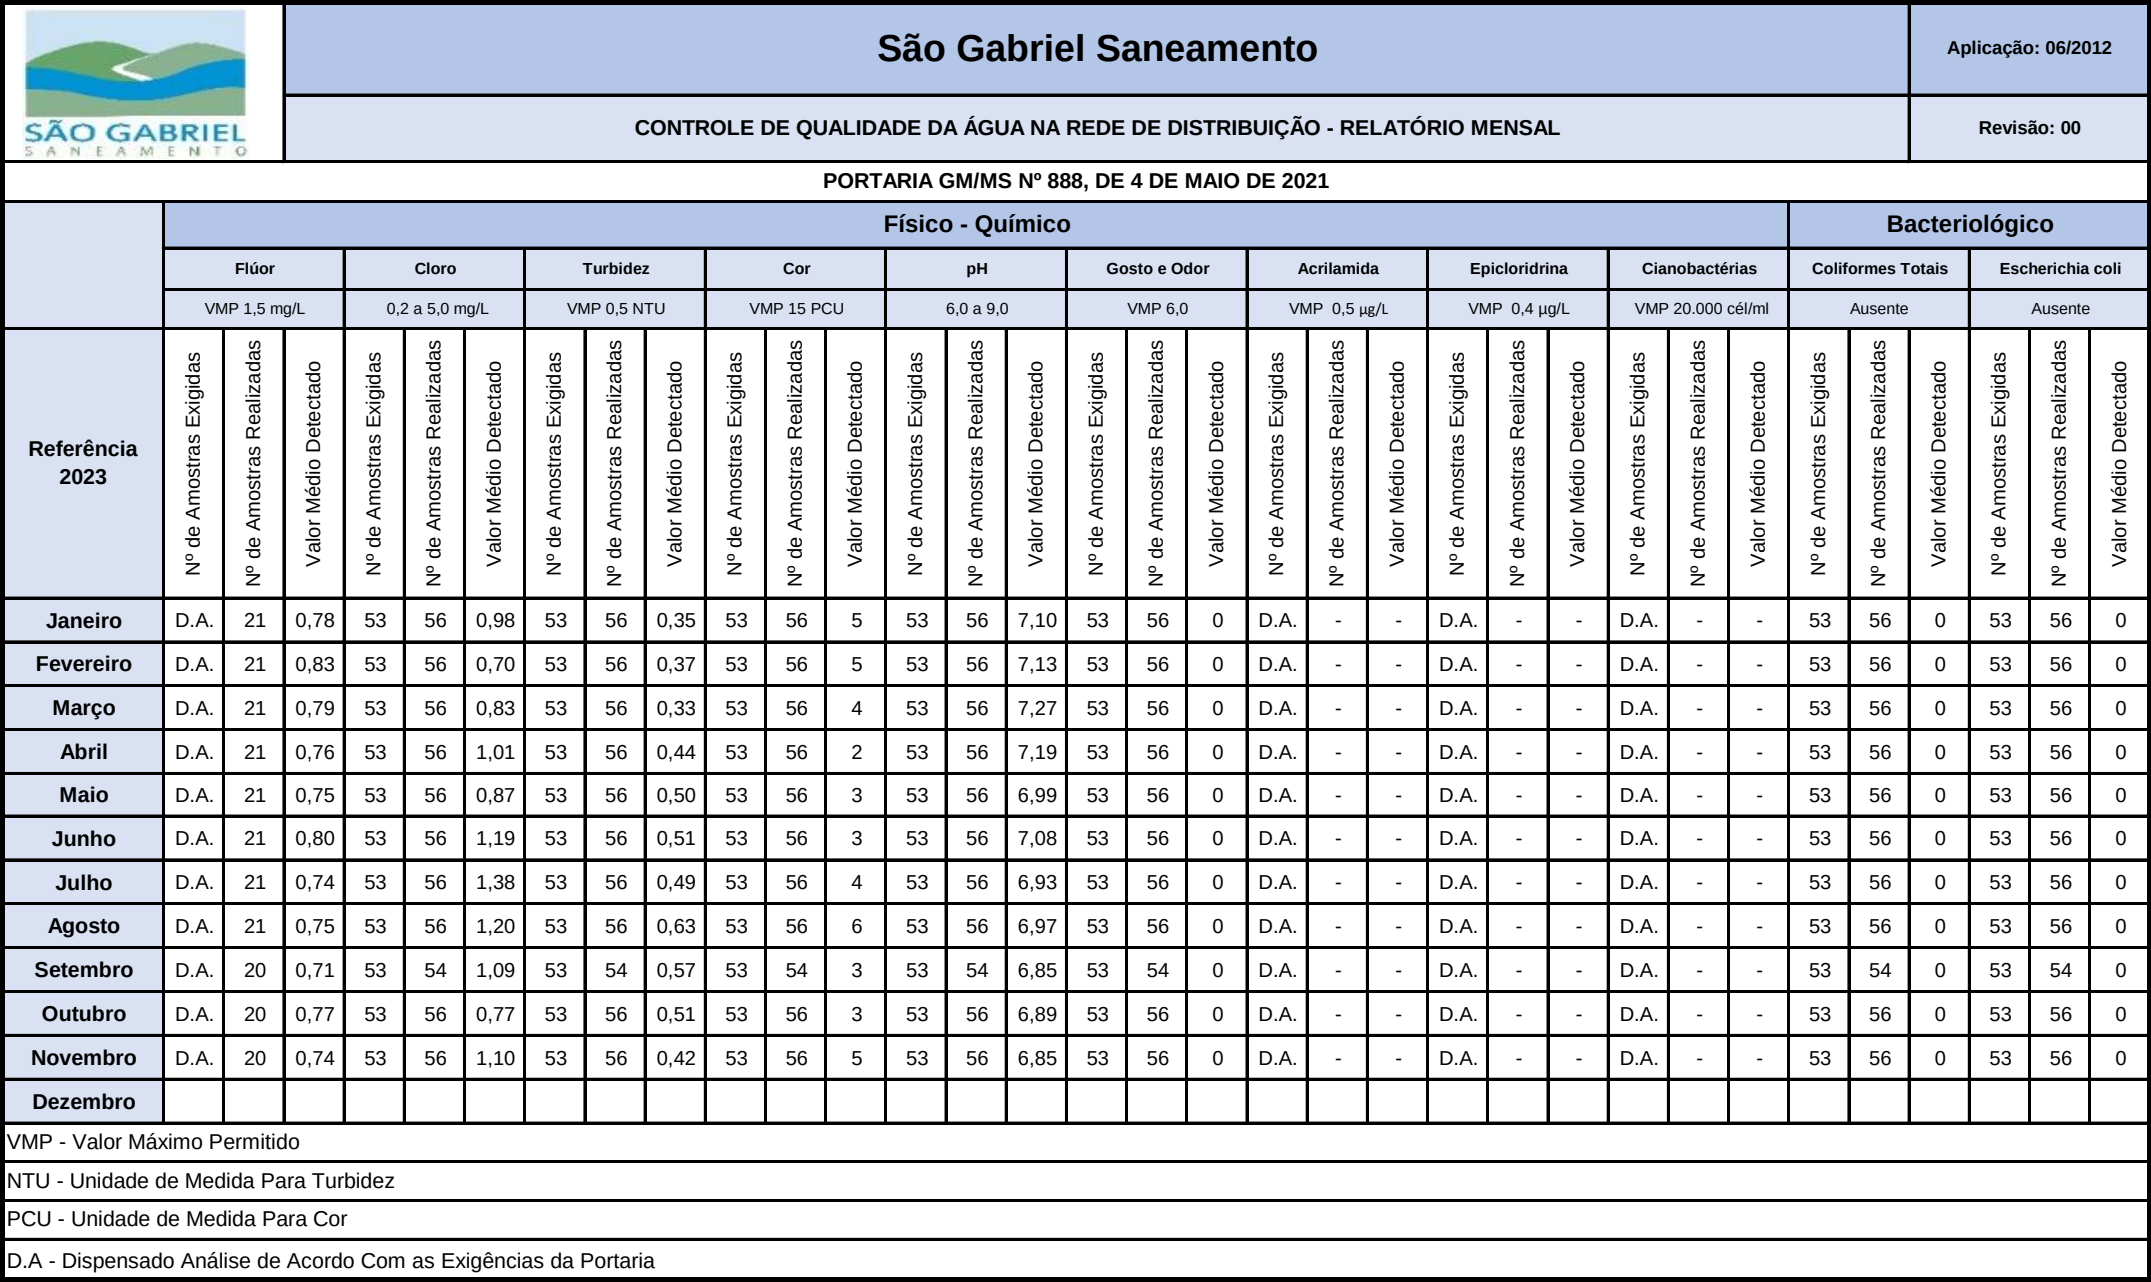

São Gabriel Saneamento

Aplicação: 06/2012

LEGENDA PARA INTERPRETAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS

Revisão: 00

Parâmetros

Significado

Flúor

Produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.

Cloro

Produto químicos utilizado para eliminar bactérias.

Turbidez

Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

Cor

Ocorre devido a partículas dissolvidas na água.

pH

Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade.

Gosto e Odor

Características que podem ser percebidas pelos sentidos humanos.

Acrilamida

A acrilamida é uma substância química usada na produção de polímero, o qual é empregado no tratamento de água.

Epicloridrina

A epicloridrina é uma substância química usada na produção de coagulantes, o qual é empregado no tratamento de água.

Cianobactérias

Indicador usado para identificar contaminação por microrganismos de floração.

Coliformes Totais

Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

Escherichia Coli

Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes de origem animal (fezes)